

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

スマイルコンタクトEX ドライテクト


目薬

第3類医薬品

コンタクトがはりついてつらい

ドライアイ (目のかわき) に。

とろ～りベールが効く

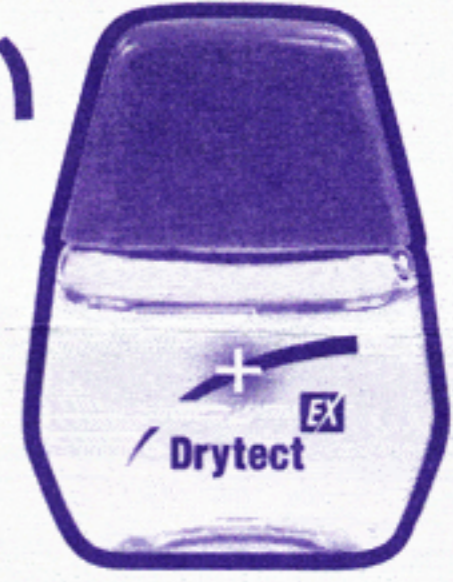

スマイルコンタクトEX ドライテクトの特長

1 とろ～りベール

処方

高粘度保水成分が
涙の蒸発を防ぎ、
うるおい感が持続する

2 うるおい

角膜保護成分

角膜にうるおいを
留め、乾燥による
ダメージから守る

涙の働きを補う

3 ミネラル補給成分

涙にも含まれる
ミネラル成分を補給

4 老廃物排出

目やにや、ほこりを
洗い流す

清涼感レベル

弱 (なし 1 2 **3** 4 5 6 7) 強

すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

コンタクトレンズを装着されていない方もご使用いただけます。

防腐剤無配合

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を配合していません。

ツイストキャップの開閉方法 → 必ずキャップを真上に向けて開閉してください。


1 開け方

容器の側面をもち
キャップをひねる



2 閉め方

音がするまで
キャップを
まっすぐ押す

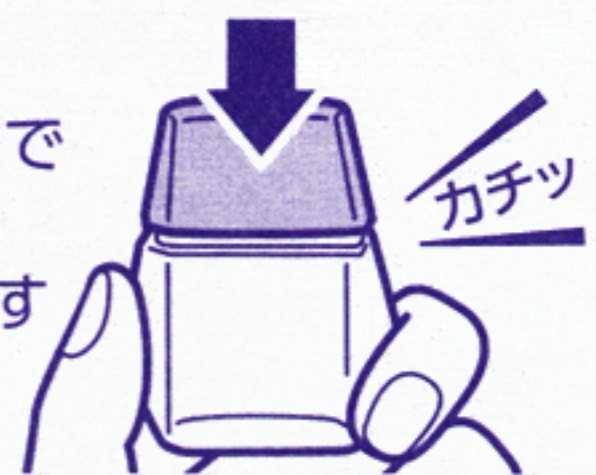

容器の広い部分をもって開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

必ず裏面もお読みください

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用後、一時的にかすんでみえる場合がありますので注意してください。

● 効能

- ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感
- 涙液の補助(目のかわき)
- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

● 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含量
ヒプロメロース(高粘度保水成分)	0.3g
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.5g
塩化カリウム(ミネラル成分)	0.05g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.3g

*添加物として、ヒアルロン酸Na、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、L-メントールを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

— お問合せ先 —

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7