

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# スマイルザメディカルA DX コンタクト


眼科用薬

第3類医薬品

## 乾き・酷使による疲れを 角膜 から治す!

※軽度なこすれを受けた角膜細胞

※傷ついた角膜細胞にはたらく  
——スマイルのビタミンA 浸透処方——

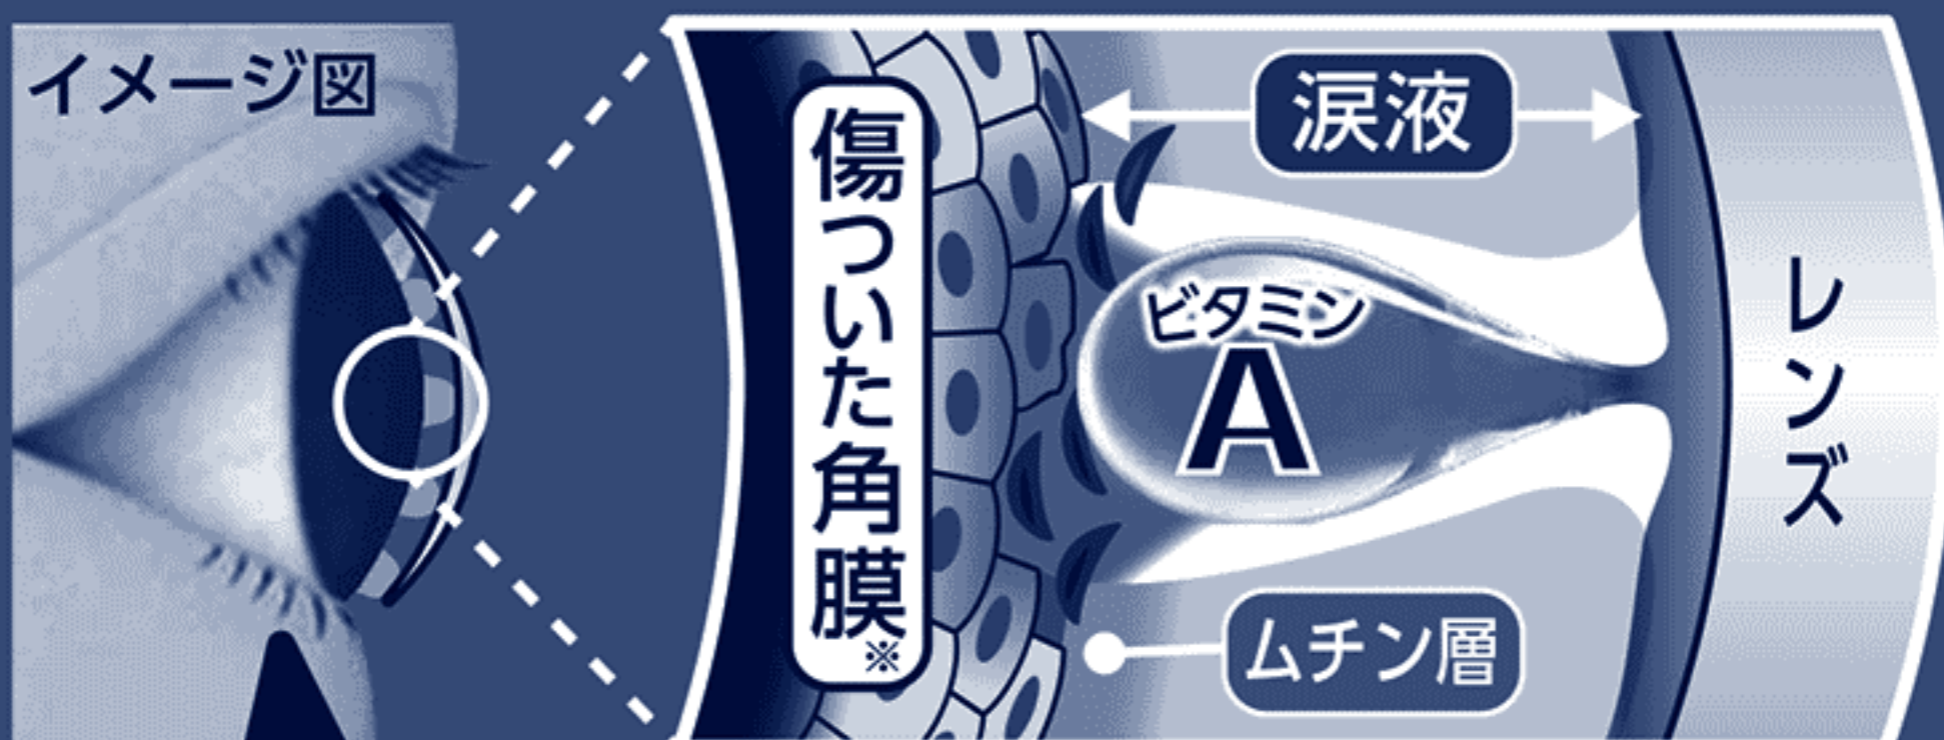

ビタミンA最大量※1 配合

方法特許第5549669号 ビタミンAの安定化方法

①角膜を修復

「ヒアルロン酸」を産生し、  
角膜の修復を促します。

②涙をとどめる

涙を安定化させる「ムチン」を産生し、  
瞳に涙をとどめます。

✦角膜保護成分

コンドロイチン硫酸  
エステルナトリウム

※1 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大量配合:承認基準とは、厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと

防腐剤  
無添加

防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、ソルビン酸カリウム  
など)を配合していません。  
スマイルの独自技術により防腐効果を持たせています。  
使用期限や保管方法も防腐剤配合の目薬と同様に  
お使いいただけます。 [詳しい情報はこちらから](#)

スマイル 防腐剤無添加

検索

カラーコンタクトレンズをのぞくすべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。  
コンタクトレンズを装着されていない方もご使用いただけます。

ソフト

使い捨て

ハード

O<sub>2</sub>

裸眼

ソフトコンタクトレンズを装用したままでは使用できない目薬もありますので、表示をよくお確かめください。

### ⚠️ 使用上の注意

#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

必ず裏面もお読みください

### 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

#### その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用后、一時的にかすんでみえる場合がありますので注意してください。

#### ● 効能

- 目の疲れ
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)

#### ● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

##### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

#### ● 成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル (ビタミンA)	50,000単位	「ヒアルロン酸」を産生し、角膜の修復を促すとともに、「ムチン」を産生し、涙を安定化します。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を目に補給します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.05g	レンズとの摩擦や乾燥などによるダメージから角膜を保護します。

添加物として、ホウ酸、トロメタモール、エデト酸Na、プロピレングリコール、ポビドン、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調整剤を含む。

#### ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
  - (4) 他の人と共用しないでください。
  - (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く(1～2ヶ月を目安に)ご使用ください。
  - (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
  - (7) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。
- ◇ 自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

#### — お問合せ先 —

お買い求めのお店又は下記にお問合せください  
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**ライオン株式会社**  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7